


5. 旧焼却施設解体範囲図

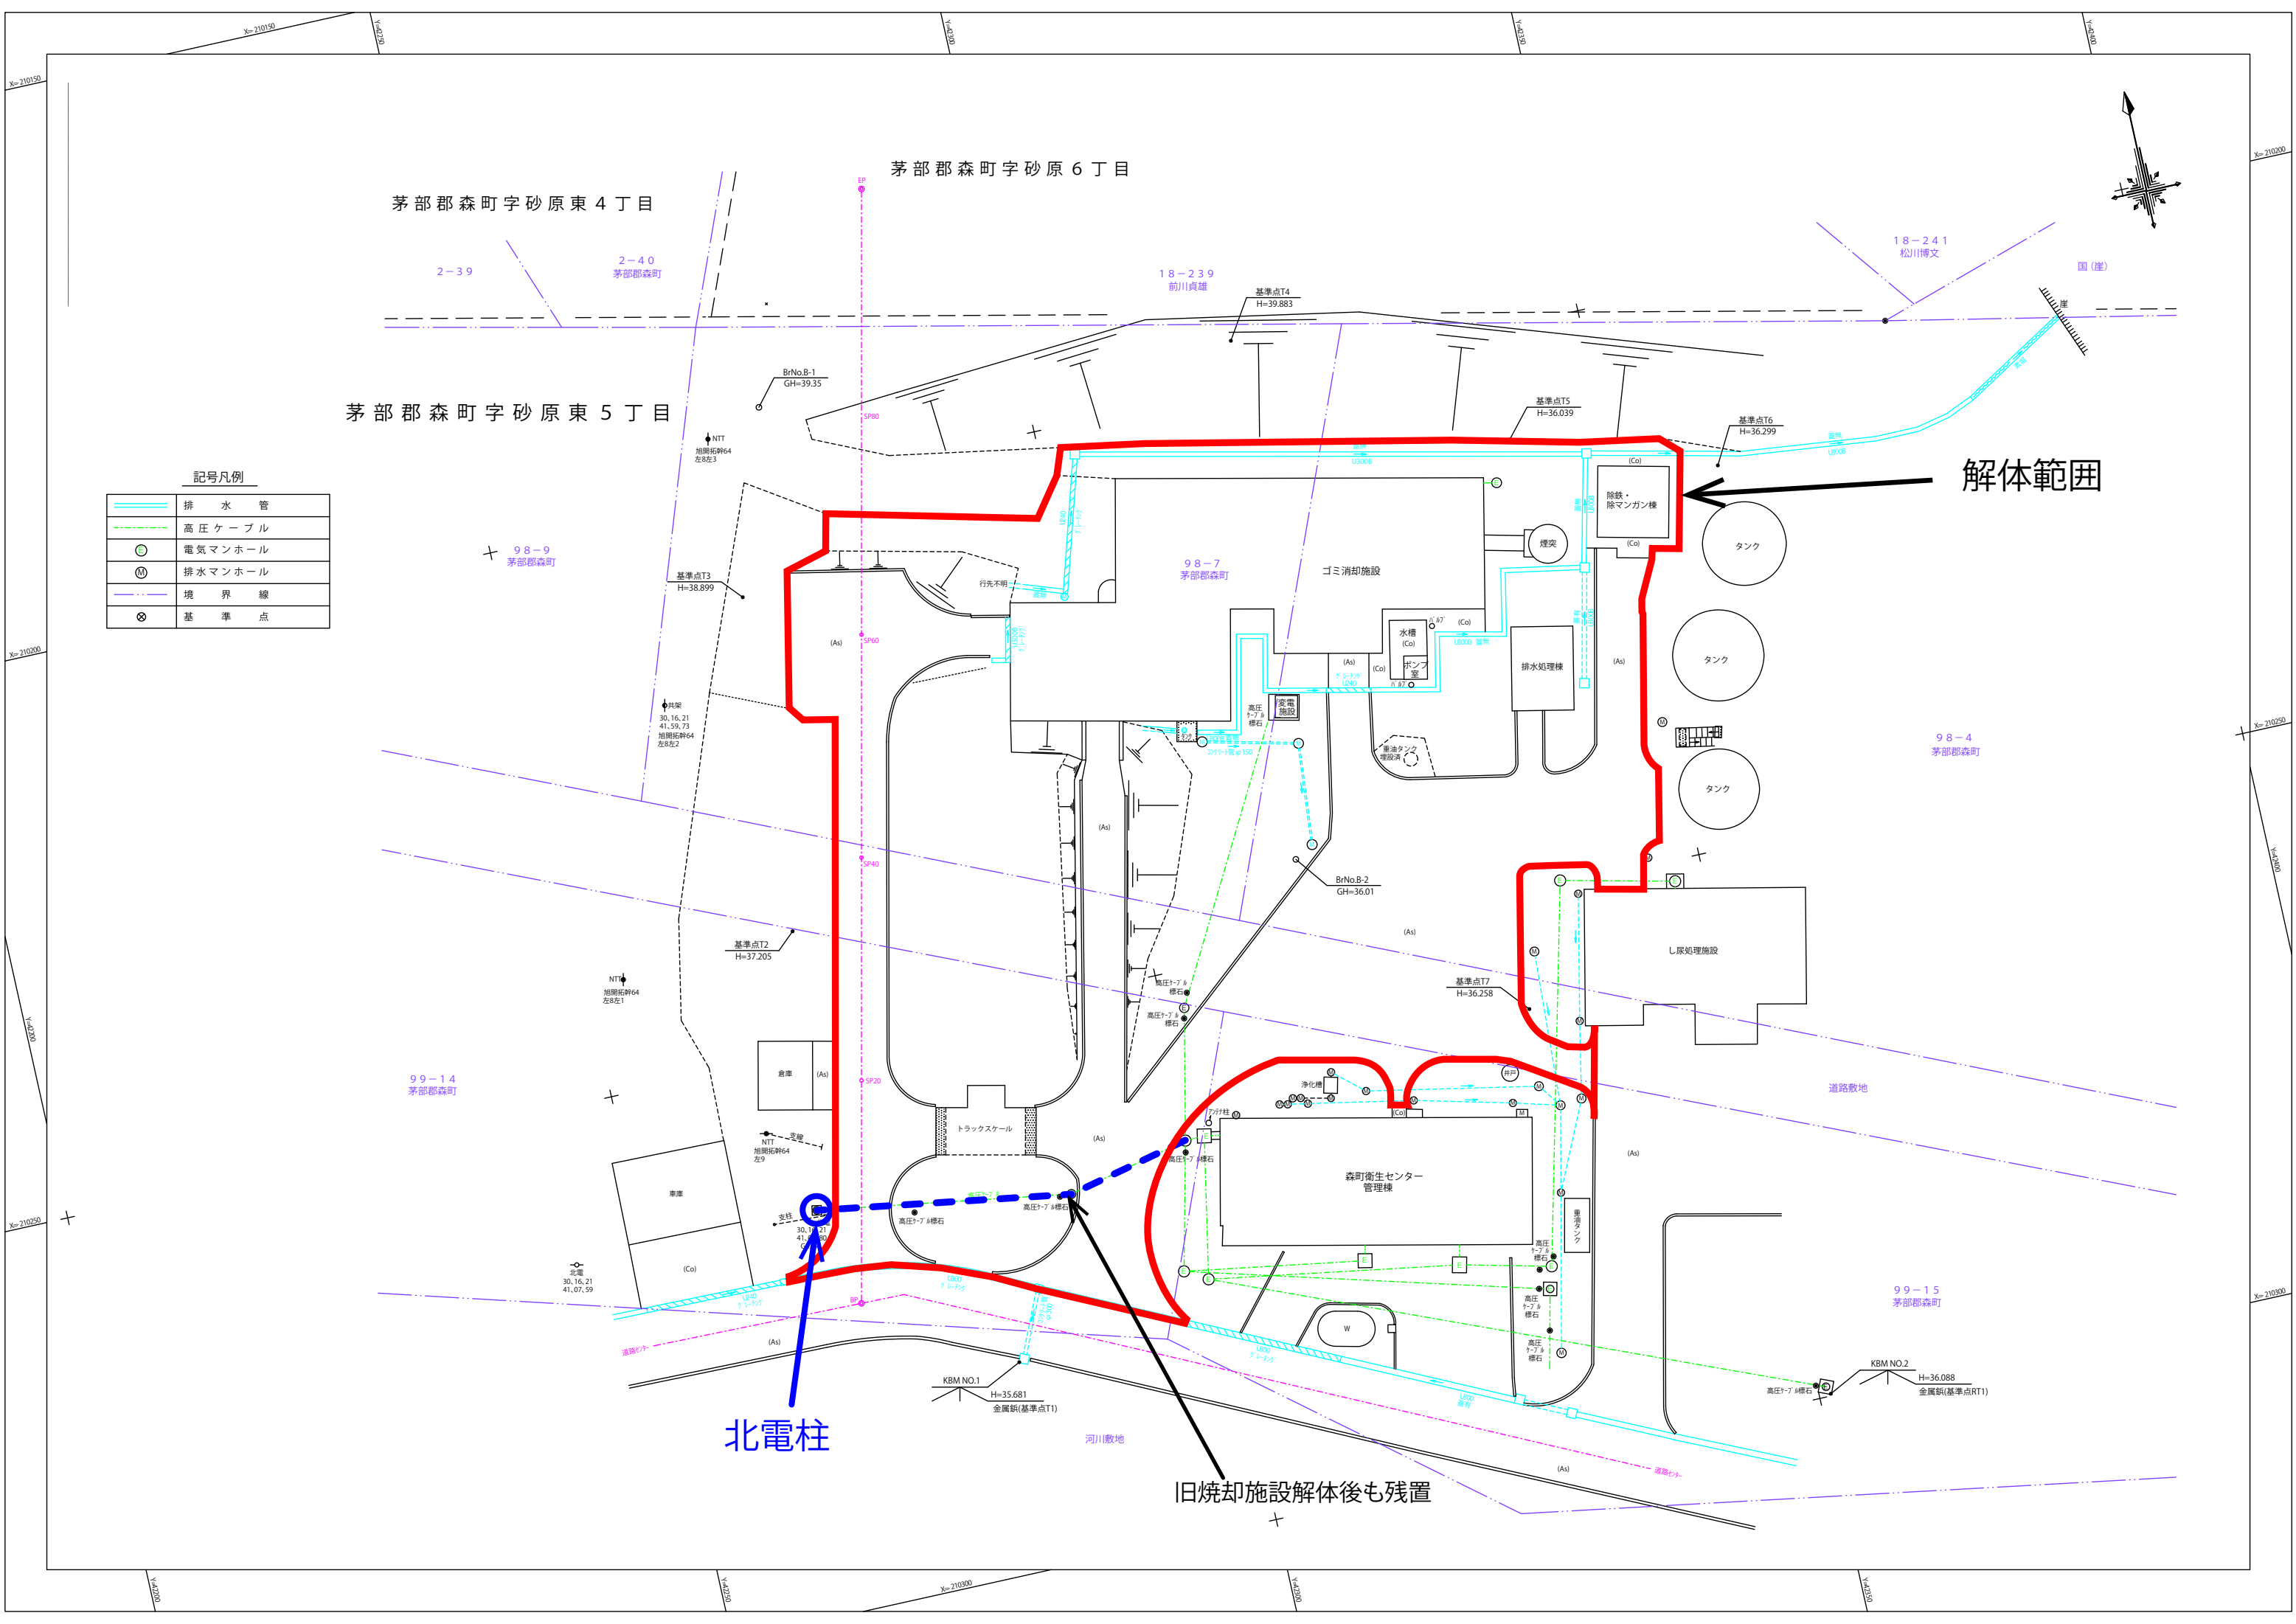

茅部郡森町字砂原 6 丁目

茅部郡森町字砂原 東 4 丁目

茅部郡森町字砂原 東 5 丁目

解体範囲

記号凡例

	排水 管
	高 圧 ケーブル
	電 気 マンホール
	排 水 マンホール
	境 界 線
	基 準 点

98-9
茅部郡森町

基準点T3
H=38.899

NTT
加藤拓幹64
左8左2

基準点T2
H=37.205

99-14
茅部郡森町

北電
30, 16, 21
41, 07, 59

北電柱

KBM NO.1
H=35.681
金属製(基準点T1)

河川敷地

旧焼却施設解体後も残置

18-239
前川貞雄

基準点T4
H=39.883

基準点T5
H=36.039

基準点T6
H=36.299

98-7
茅部郡森町

ゴミ 消 却 施 設

水 槽 (Co)

ボ ン プ (Co)

排 水 処 理 機 (As)

タンク

タンク

タンク

98-4
茅部郡森町

し尿処理施設

道路敷地

99-15
茅部郡森町

KBM NO.2
H=36.088
金属製(基準点RT1)

森町衛生センター
管理棟

倉庫 (As)

倉庫 (Co)

トラックスケール

(As)

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス

高圧トランス